


# ELS-006遮斷閘操作器說明書

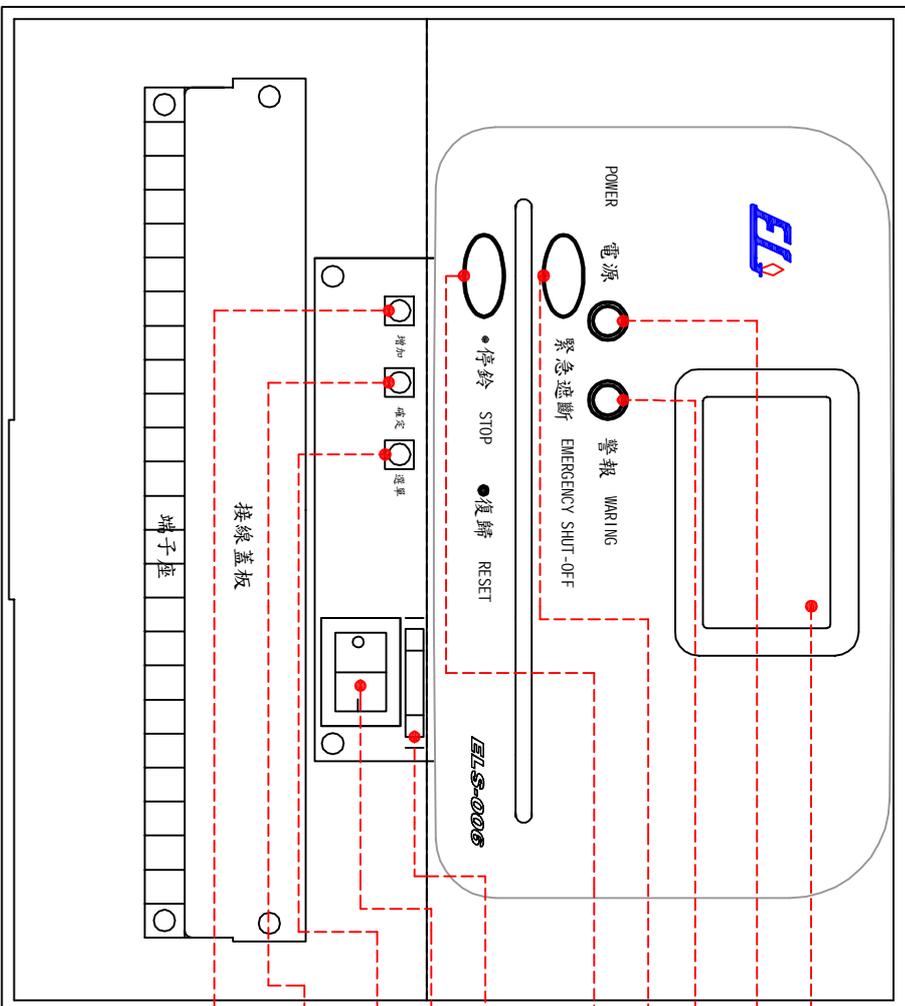

- 1. LED顯示螢幕→將主機監視狀況以中文顯示在螢幕上。(附圖一)
- 2. 電源燈→主機通電後綠燈亮起開始正常監視。
- 3. 警報燈→有異常狀況時紅燈亮起並發出警報聲。
- 4. 緊急遮斷按鈕→緊急狀況按下按鈕瓦斯緊急遮斷閘立即關閉。
- 5. 停鈴、復歸按鈕→按第一下停鈴按第二下系統復歸恢復正常監視狀態，拉開遮斷閘連桿恢復供氣。
- 6. 主機保險絲
- 7. 操作器電源開關→0為關閉斷電|為開啟通電。
- 8. 功能設定選擇鍵→按一下進入功能表設定完後成再按一下回到正常監視畫面。
- 9. 功能選擇確定鍵→功能選擇確定後按一下進入下一個功能選項。
- 10. 選項增加鍵→間斷按下增加鍵直到所需要選項後按下確定鍵進入下一個選項。(附圖二)

PS1：當瓦斯感知器還在警報時只可先停鈴不可復歸，復歸無效。  
 PS2：地震感知器發生作動後需先按停鈴鍵再將地震感知器上旋鈕轉至固定位置按下復歸鍵系統恢復正常監視後再將旋鈕轉至使用，拉開遮斷閘連桿恢復供氣。